




19100, Черкасская обл., Монастырищенский р-н.,
с.Аврамовка, ул.Центральная 33Б

тел.+38 (04746) 2-51-30; (096) 726-00-70; (099) 737-50-21

E-mail: mzkoua@gmail.com
www.mzko.ua

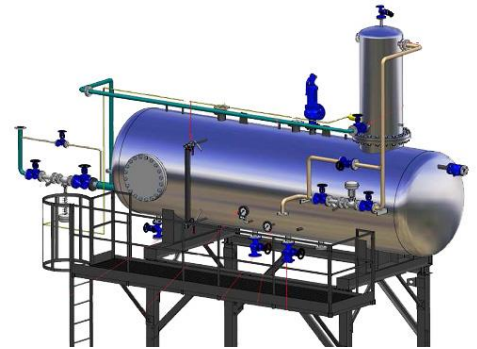

Заказчик:	
Организация	
Контактное лицо	
Телефон/факс	
E-mail	

Основные сведения для подбора:	
Производительность ДА, м ³ /час	Номинальная - _____ Максимальная - _____ Минимальная - _____
Предполагаемый бак запаса воды, м ³	
Материал корпуса деаэрационной колонки (внутренние части по умолчанию изготавливаются из н/ж стали)	Углеродистая сталь <input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/>
Соединение колонки деаэрационной с баком	Фланцевое <input type="checkbox"/> Под приварку <input type="checkbox"/>
Необходимость комплектации охладителем выпара	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Материал теплообменных труб охладителя выпара	Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Латунь <input type="checkbox"/>
Необходимость установки предохранительного устройства/гидрозатвора (возможна работа без него при полной комплектации автоматическими устройствами)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Давление пара на ветке паропровода для деаэрационной установки, бар	_____
Необходимость комплектации редукционной установкой для понижения давления пара	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Необходимость комплектации регулирующими клапанами (подача воды и пара)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Пожелания по управлению регулирующими клапанами	Электропривод <input type="checkbox"/> Пневмопривод <input type="checkbox"/>
Необходимость комплектации щитом управления с первичными датчиками (давления, температуры, уровня)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

Пожелания по щиту управления	На ПИД-регуляторах ТРМ <input type="checkbox"/> ПЛК ОВЕН+сенс.панель <input type="checkbox"/> ПЛК VIPA+сенс.панель <input type="checkbox"/>
Необходимость комплектации холодильником отбора проб	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Материал корпуса охладителя отбора проб (теплообменник по умолчанию изготавливаются из н/ж стали)	Углеродистая сталь <input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/>
Необходимость теплоизоляции деаэрационной установки	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Толщина изоляции, мм	50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
Необходимость комплектации охладителем деаэрированной воды (теплообменник вода-вода для подогрева/охлаждения деаэрированной воды)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Необходимость комплектации сепаратором непрерывной продувки	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Температура питательной воды, °С	
Необходимость комплектации подогревателем для подогрева питательной воды	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Количество возвращаемого конденсата, %	
Температура возвращаемого конденсата, °С	
Требуемое кол-во к поставке	
Дополнительные требования _____ _____ _____ _____ _____	

Заполненный опросной лист просьба отправить по электронной почте mzkoua@gmail.com